


Schallimmissionskarte Schwanberg 2019

Beurteilungszeitraum Nacht (22:00 Uhr - 06:00 Uhr)

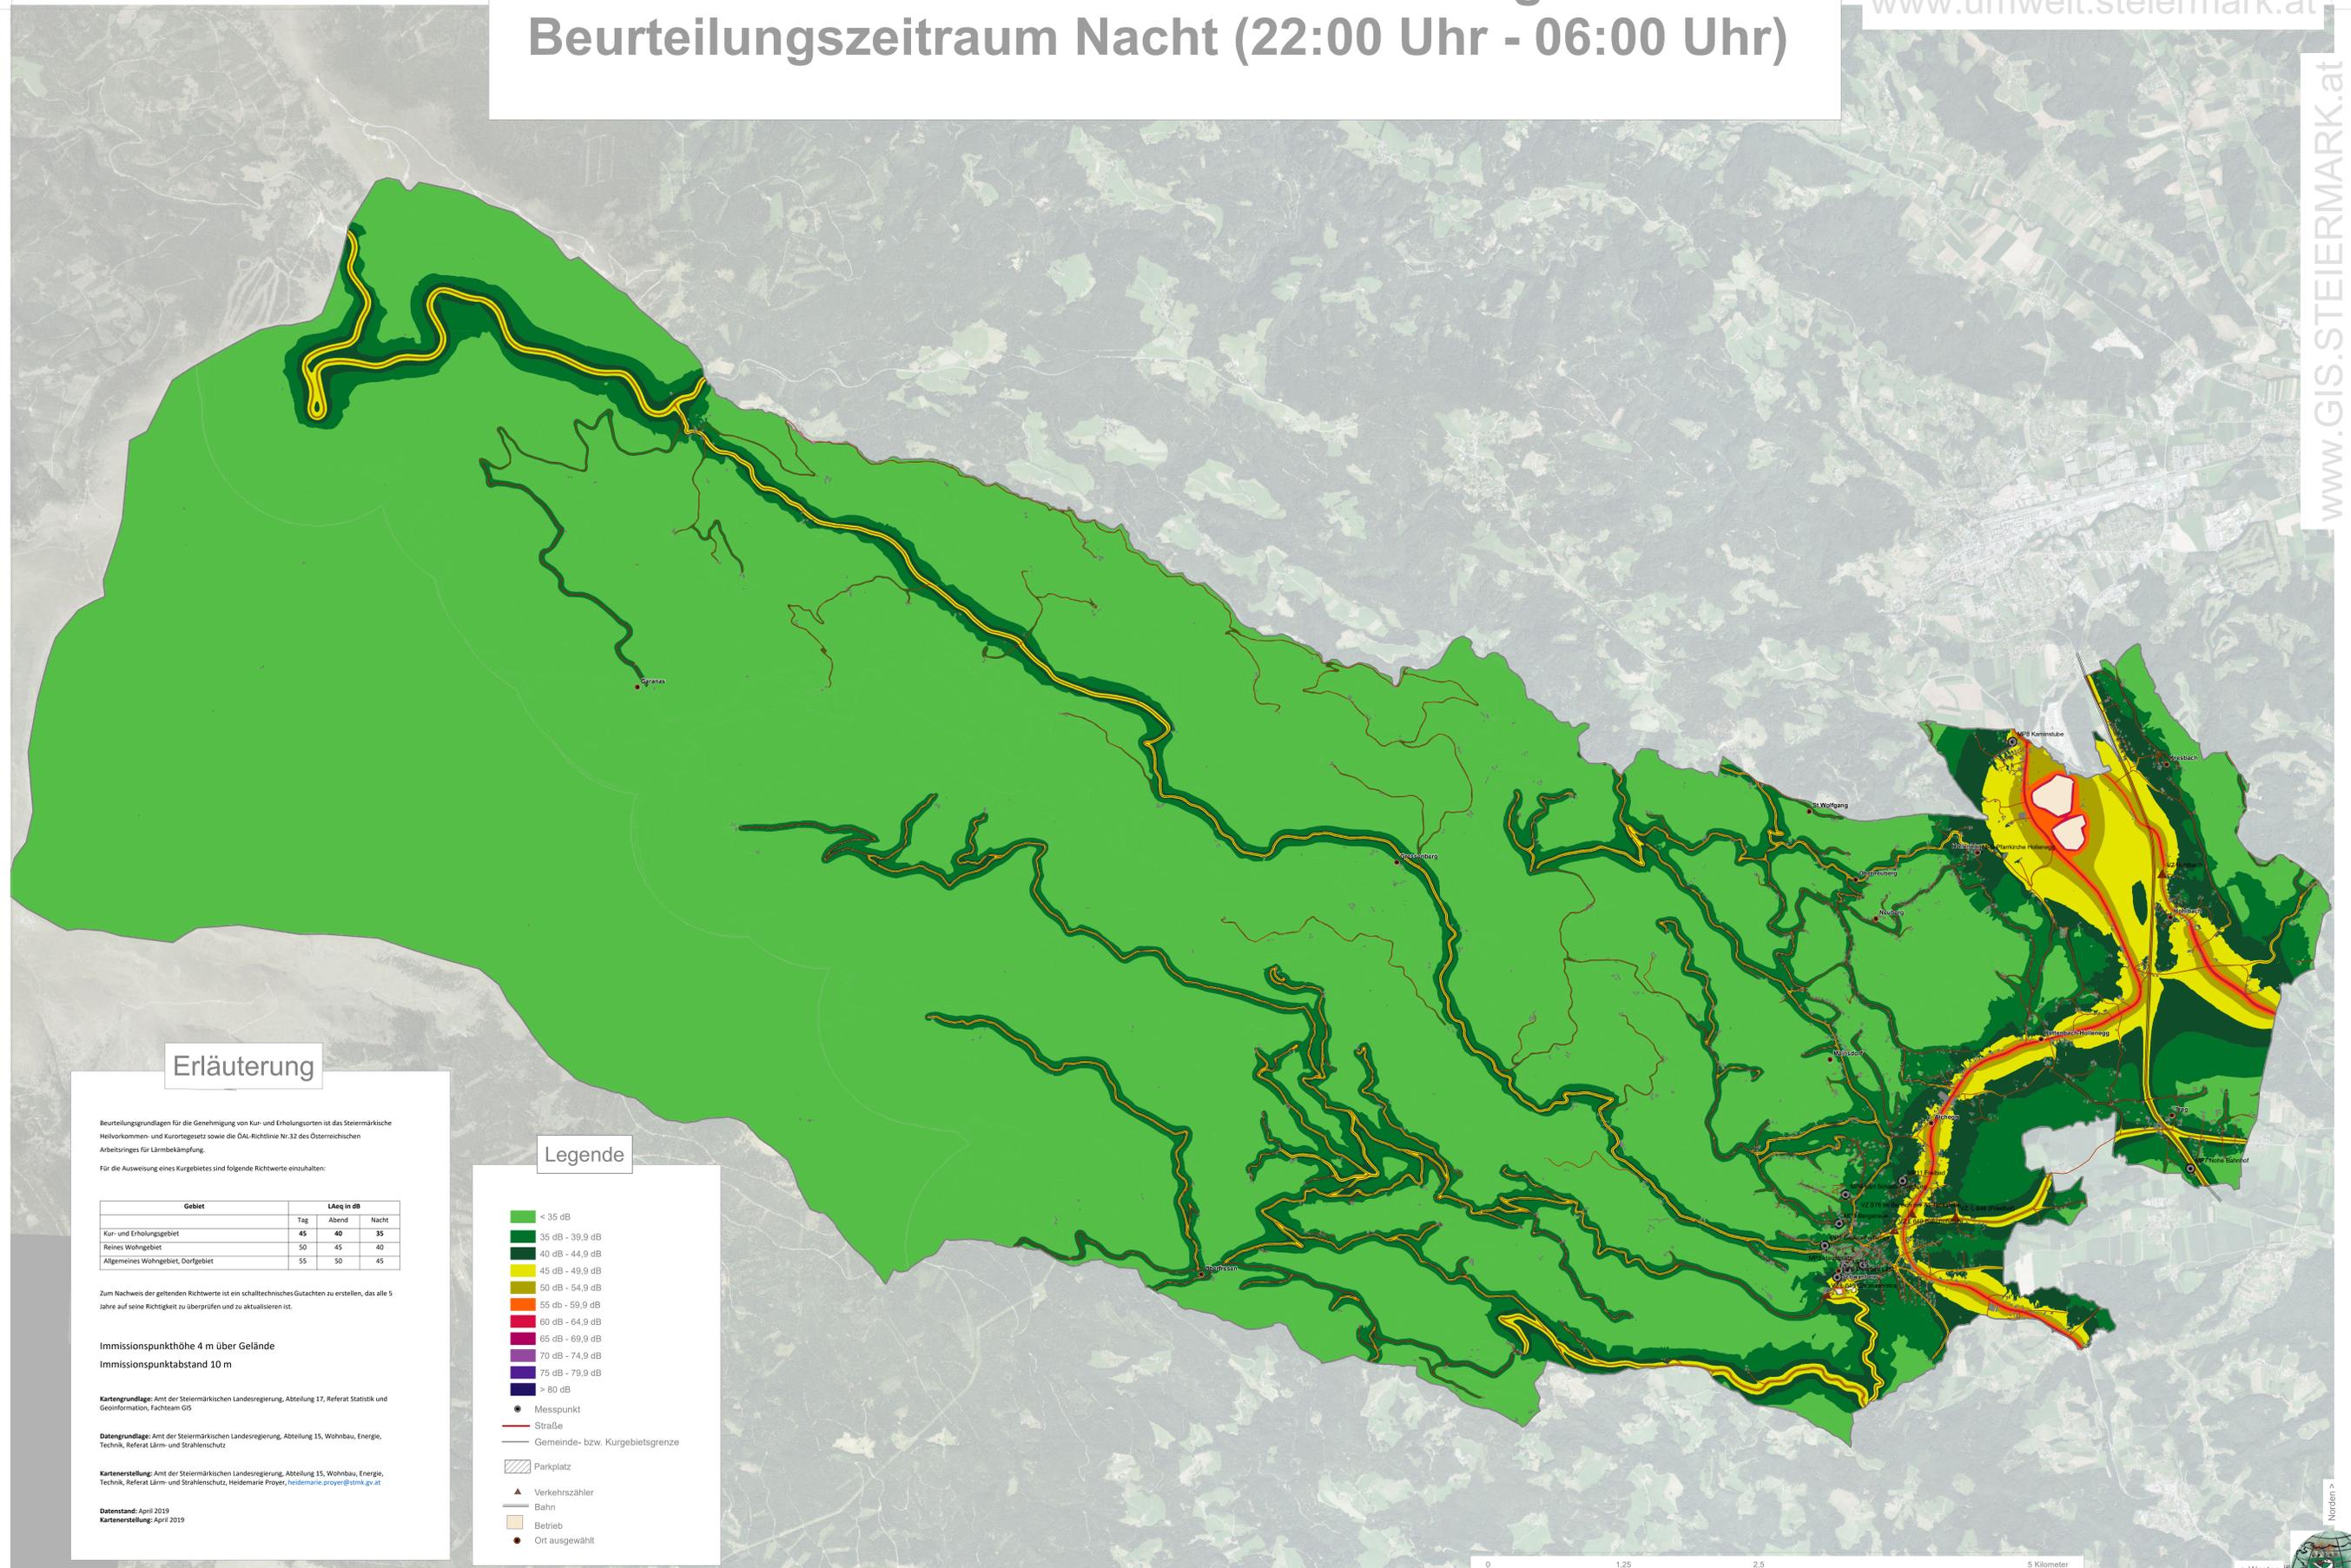

Erläuterung

Beurteilungsgrundlagen für die Genehmigung von Kur- und Erholungsorten ist das Steiermärkische Heilvorkommen- und Kurortgesetz sowie die OAL-Richtlinie Nr.32 des Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung.

Für die Ausweisung eines Kurgebietes sind folgende Richtwerte einzuhalten:

| Gebiet | L _{Aeq} in dB | | |
|------------------------------------|------------------------|-------|-------|
| | Tag | Abend | Nacht |
| Kur- und Erholungsgebiet | 45 | 40 | 35 |
| Reines Wohngebiet | 50 | 45 | 40 |
| Allgemeines Wohngebiet, Dorfgebiet | 55 | 50 | 45 |

Zum Nachweis der geltenden Richtwerte ist ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, das alle 5 Jahre auf seine Richtigkeit zu überprüfen und zu aktualisieren ist.

Immissionspunkthöhe 4 m über Gelände
Immissionspunktstand 10 m

Kartengrundlage: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 17, Referat Statistik und Geoinformation, Fachteam GIS

Datengrundlage: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 15, Wohnbau, Energie, Technik, Referat Lärm- und Strahlenschutz

Kartenerstellung: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 15, Wohnbau, Energie, Technik, Referat Lärm- und Strahlenschutz, Heidemarie Proyer, heidemarie.proyer@stmk.gv.at

Datenstand: April 2019
Kartenerstellung: April 2019

Legende

- < 35 dB
- 35 dB - 39,9 dB
- 40 dB - 44,9 dB
- 45 dB - 49,9 dB
- 50 dB - 54,9 dB
- 55 dB - 59,9 dB
- 60 dB - 64,9 dB
- 65 dB - 69,9 dB
- 70 dB - 74,9 dB
- 75 dB - 79,9 dB
- > 80 dB

- Messpunkt
- Straße
- Gemeinde- bzw. Kurgebietsgrenze
- Parkplatz
- ▲ Verkehrszähler
- Bahn
- Betrieb
- Ort ausgewählt

